


Dzesēšanas sistēmas iekšējo bloku izvietojums 1. stāvā (M 1:50)

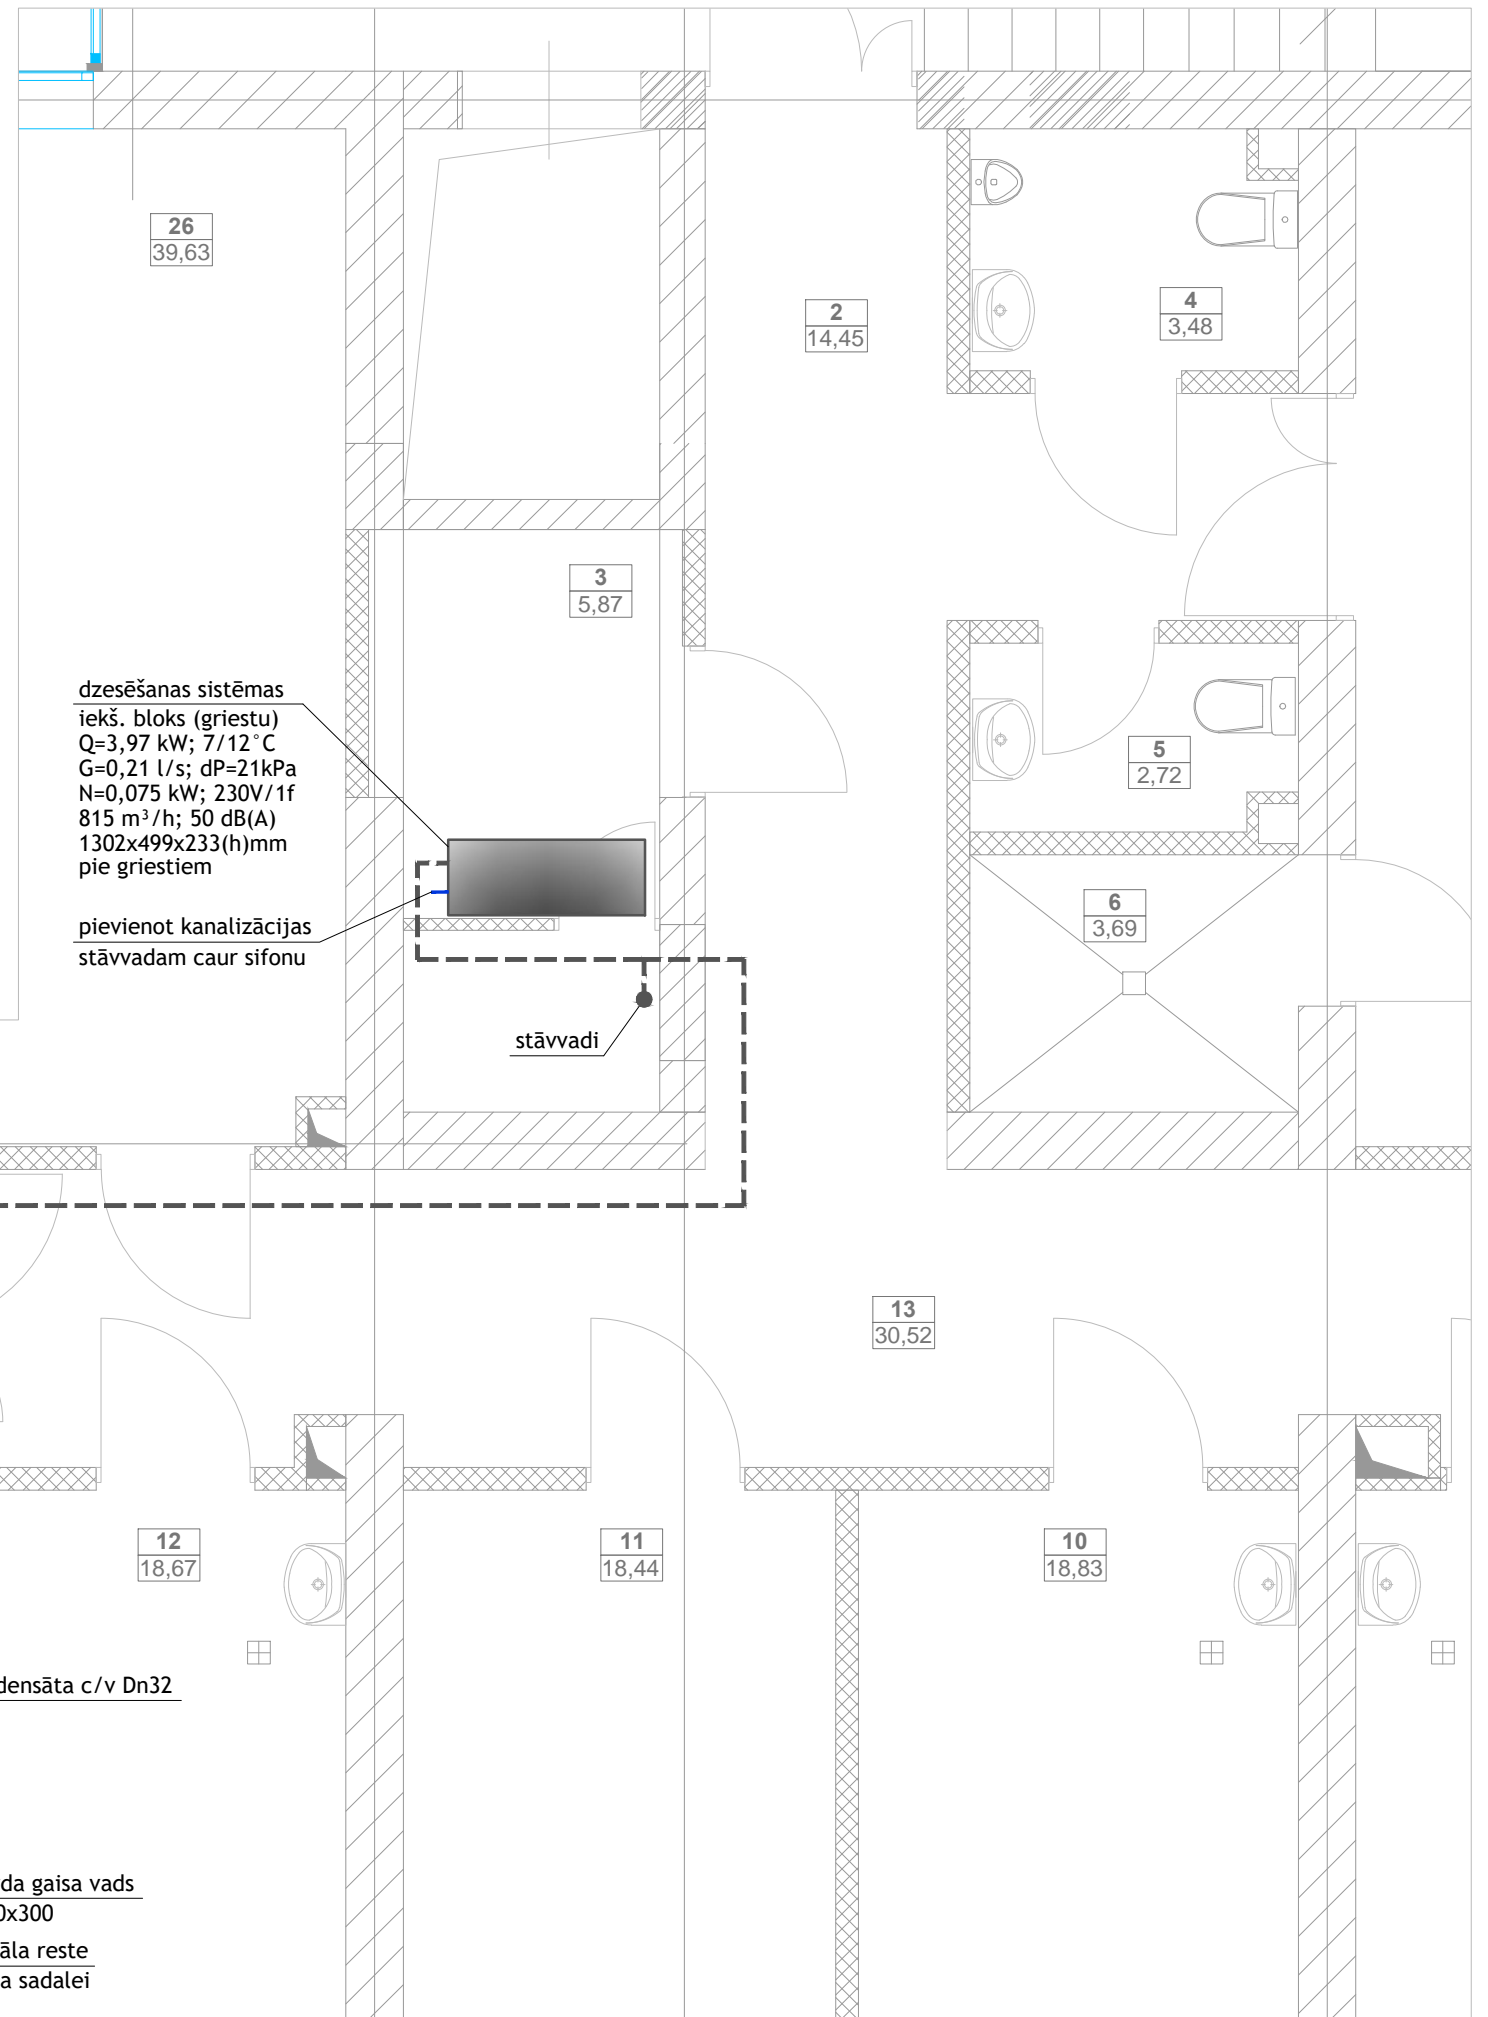

1. Kondensāta novadīšanas cauruļvadus montēt ar kritumu uz kanalizācijas stāvvada pusi.
2. Dzesēšanas iekārtu elektroapgādi nodrošināt no diviem neatkarīgiem barošanas avotiem.

pievienot kanalizācijas
stāvvadam caur sifonu

stāvvadi

izolēti daudzslāņu cauruļvadi
(zem pārseguma)

pievienot kanalizācijas
stāvvadam caur sifonu

kondensāta c/v Dn32

skārda gaisa vads
1000x300
metāla reste
gaisa sadalei