




Dzesēšanas sistēmas āra bloka izvietojums uz jumta (M 1:50)

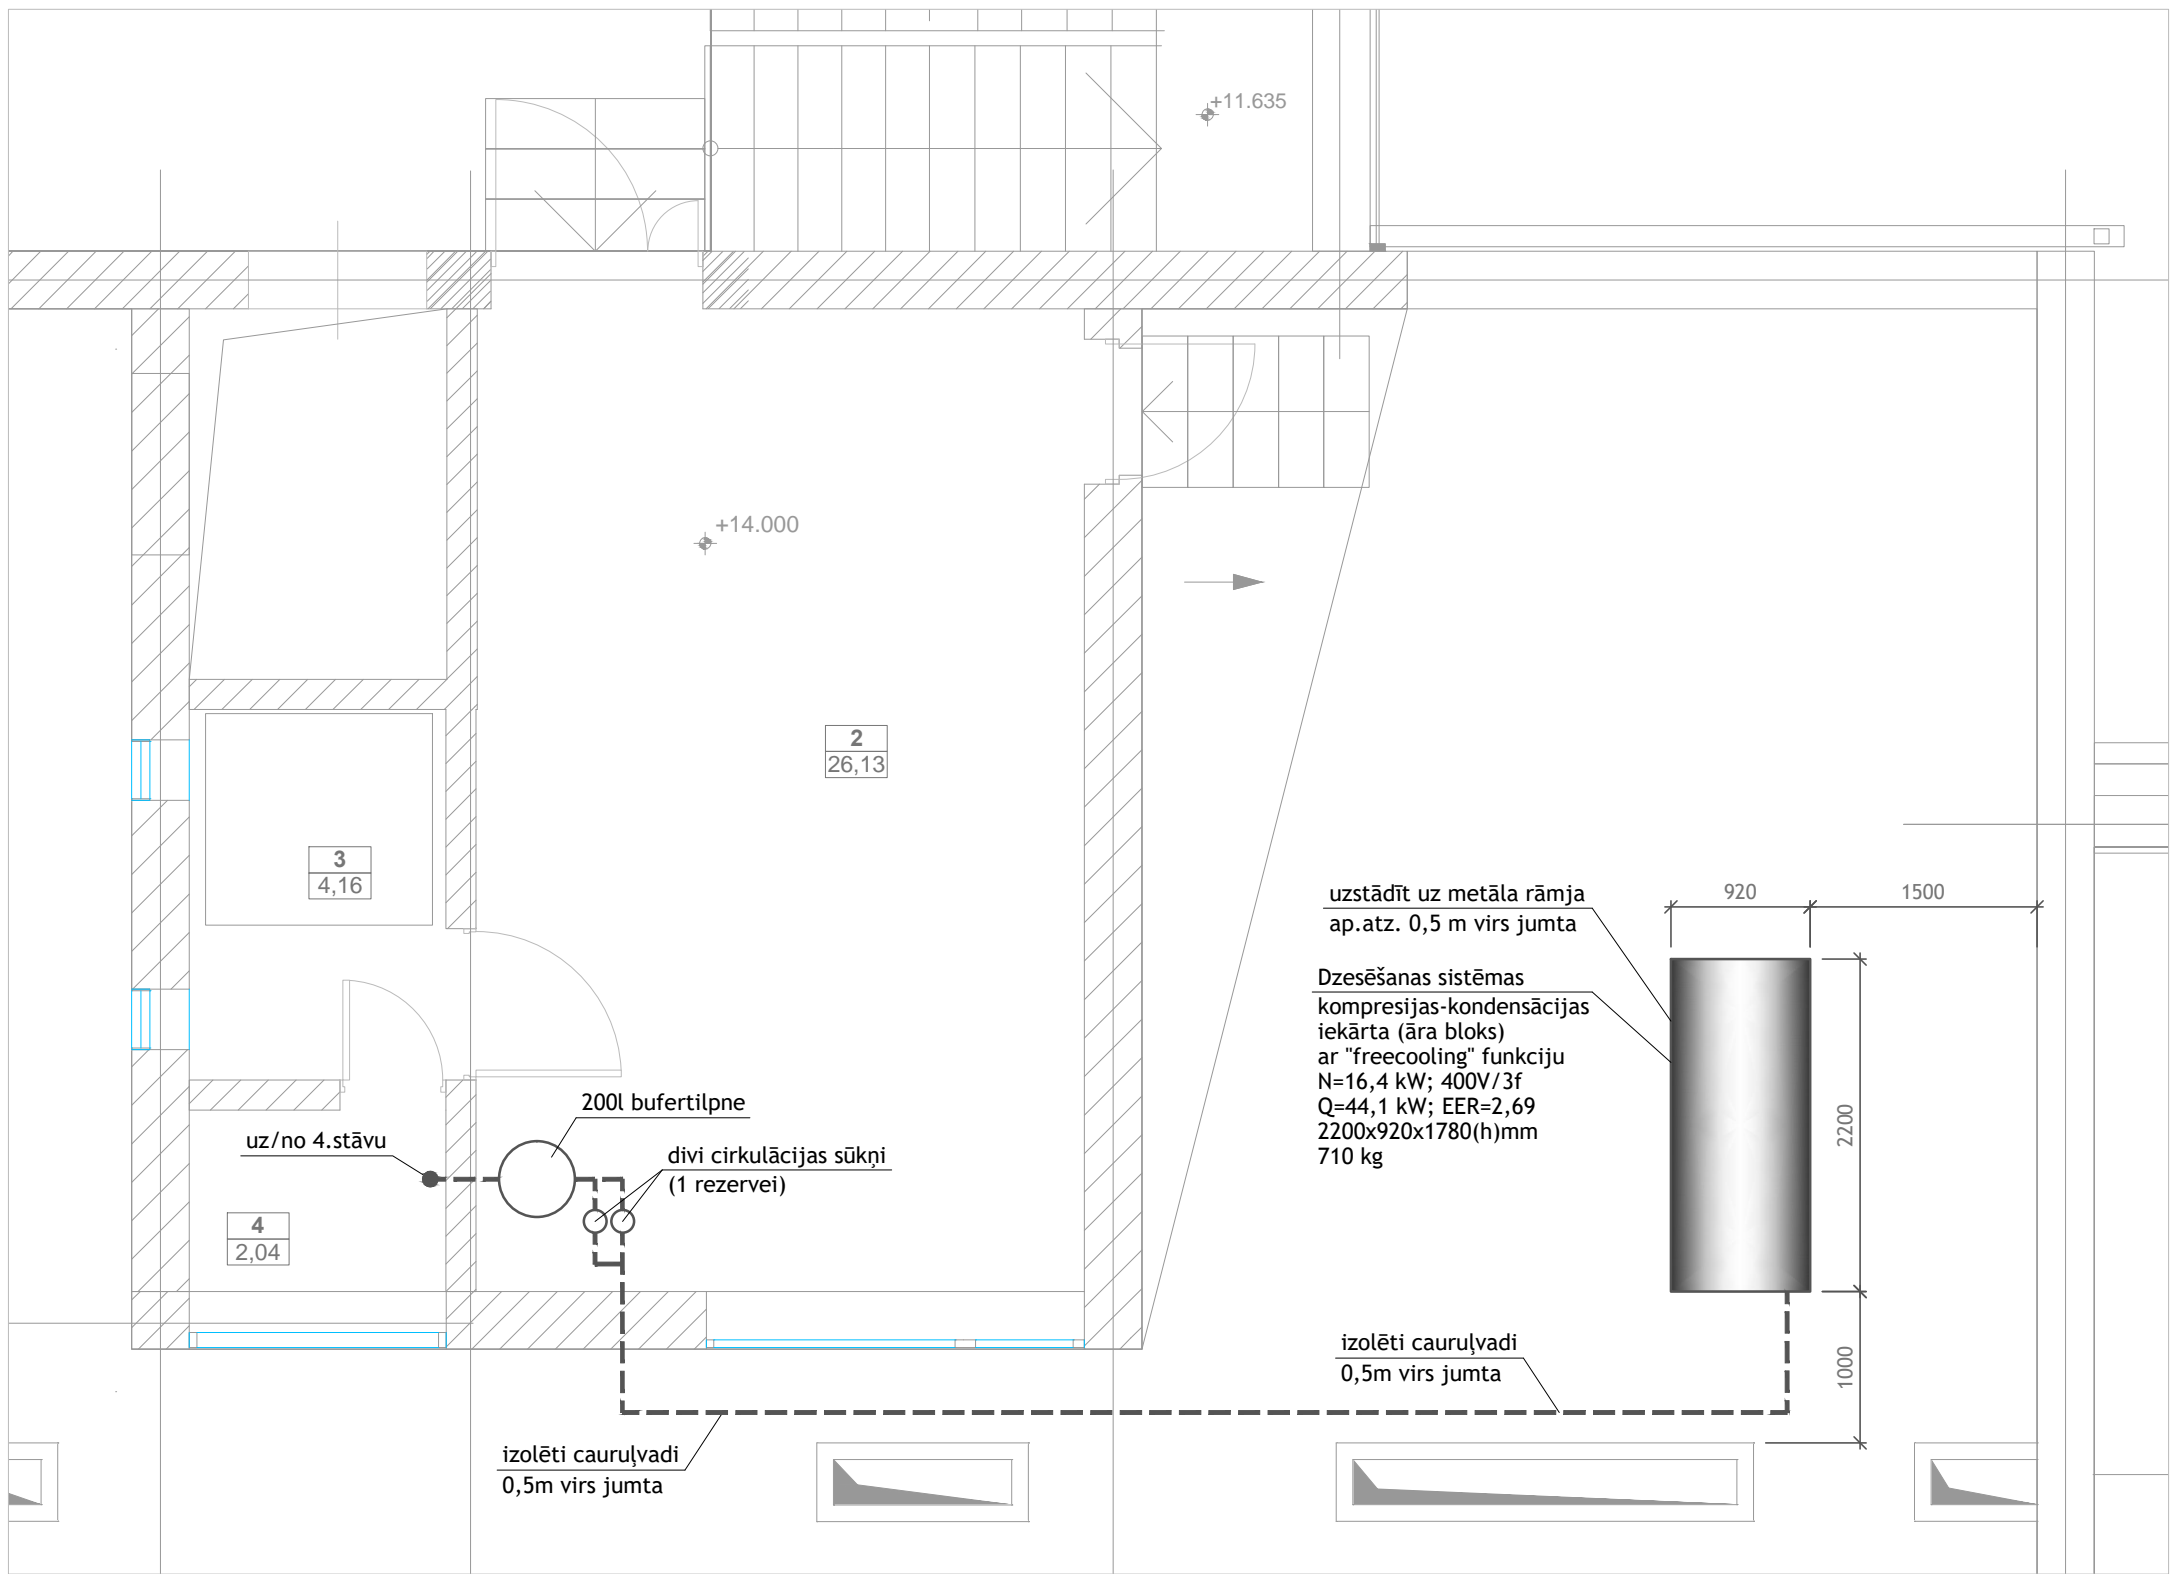


Dzesēšanas sistēmas principiālā shēma

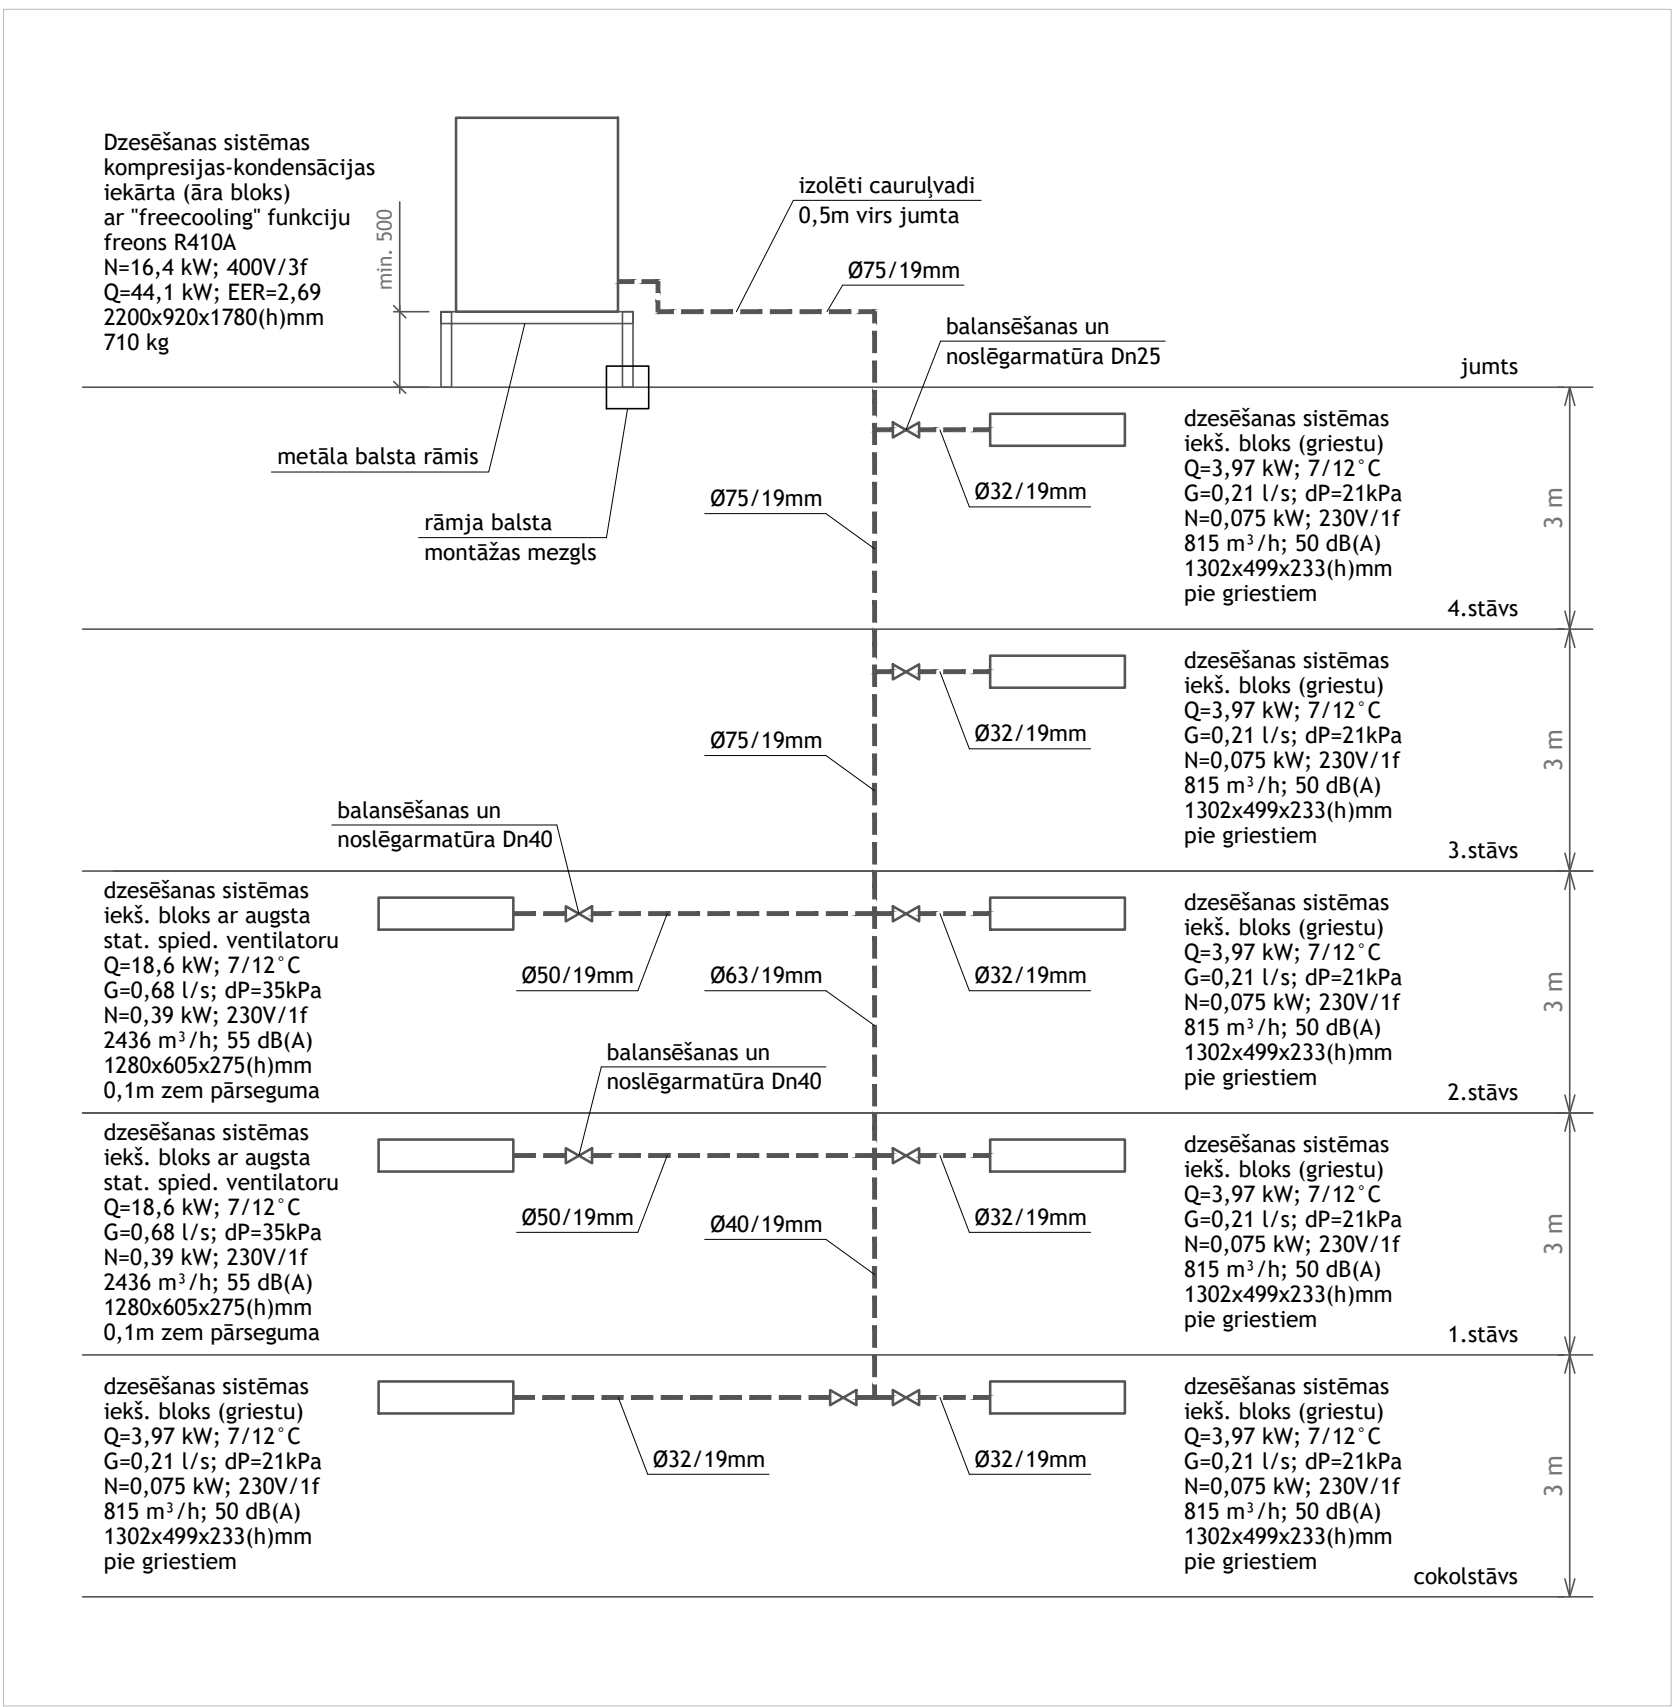

Rāmja balsta montāžas mezgls (M 1:10)

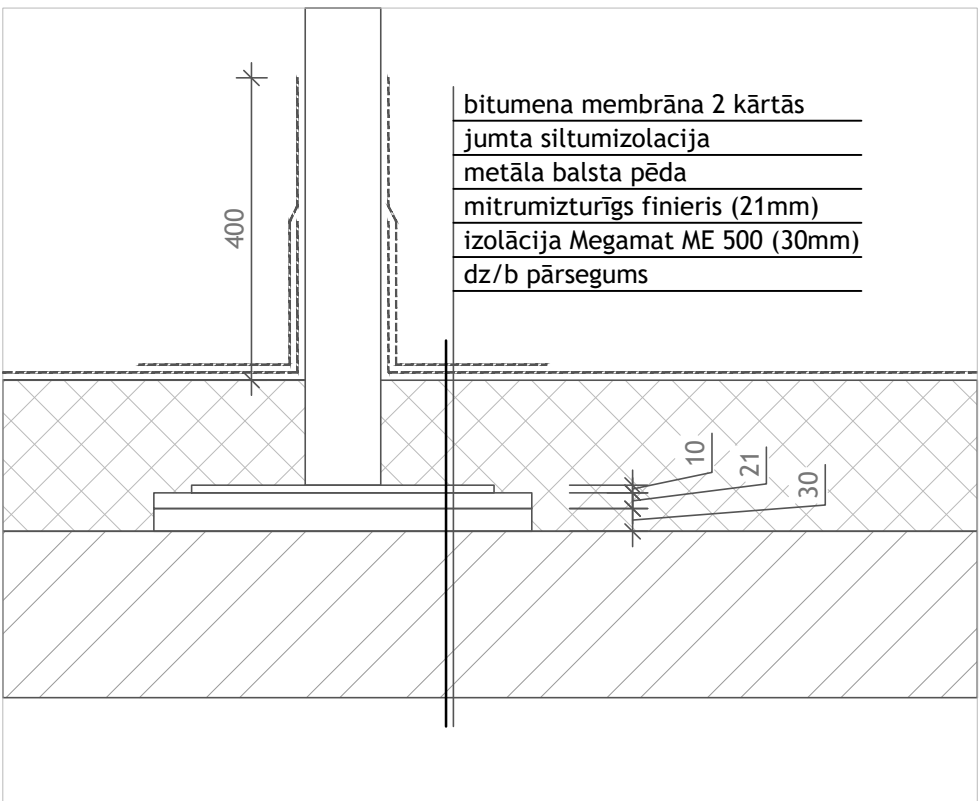

Iekārtu izvietojuma shēma (M 1:500)



- Piezīmes:
1. Kondensāta novadišanas cauruļvadus montēt ar kritumu uz kanalizācijas stāvvada pusi.
  2. Dzesēšanas iekārtu elektroapgādi nodrošināt no diviem neatkarīgiem barošanas avotiem.
  3. Dzesēšanas sistēmas ārējo bloku uzstādīt uz montāžas rāmja ar vibroizolatoriem.
  4. Cauruļvadu atzaru savienojumiem izmantot oriģinālus rūpnieciski ražotus veidgabalus.