

Nelaiimes gadījumu karte darbā ar ķīmiskām vielām un maisījumiem

<http://www.vdi.gov.lv/lv/darba-aizsardziba/nelaiimes-gadijumu-karte/>

Konsultatīvais tālr. 67 186 522
Konsultatīvais tālr. 67 186 523
Anonīmais uzticības tālr. 67 312 176

Ziņot par neregistrēto nodarbinātību

Konsultācijas klātienē

VDI sociālie portāli



Valsts darba
inspekcija

- ➔ Iesnieguma iesniegšana VDI elektroniski
- ➔ Nelaiemes gadījuma pieteikšana VDI elektroniski
- ➔ Nelaiemes gadījuma pieteikšana pa tālruni
- ➔ Vieglā NG akta iesniegšana VDI elektroniski (ja darba devējs nelaiemes gadījumu izmeklējis vienpersoniski)

Sadaļas

Informācija par NG paziņošanu
Biežāk uzdotie jautājumi
Normatīvie akti
Informatīvie materiāli
Darba aizsardzības pakalpojumi
Nelaiemes gadījumu karte
Pārkāpumi
Paziņojums par būvdarbu veikšanu
Darba aizsardzības sistēmas organizēšana


Kontaktinformācija

Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1
LV-1010
Tālrunis 67021704
Fakss 67021718
E-pasts: vdi@vdi.gov.lv

Nelaiemes gadījumu karte

Darba aizsardzība / **Nelaiemes gadījumu karte**

Nelaiemes gadījumu karte darbā ar ķīmiskām vielām un maisījumiem

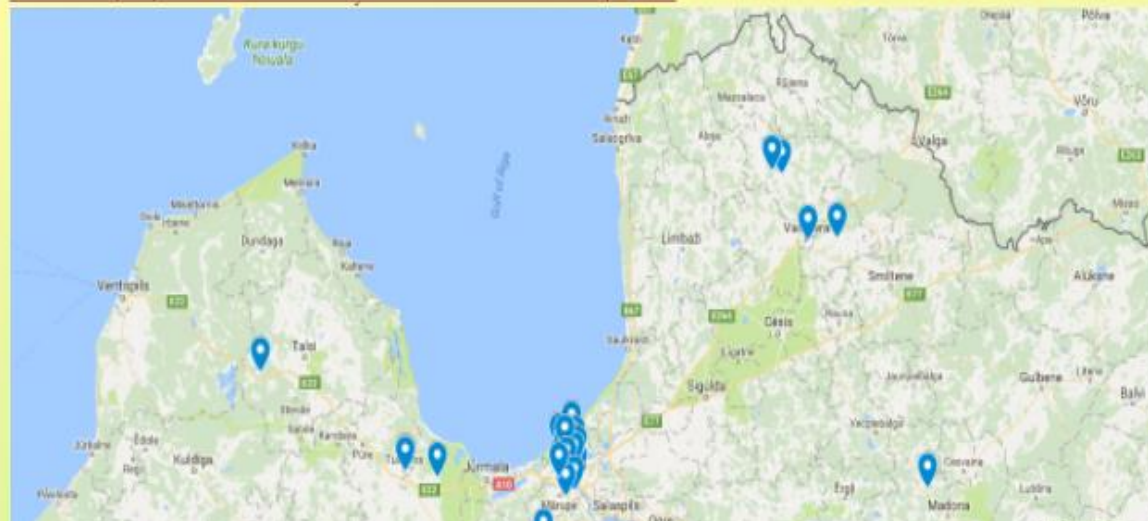

← Ģibuļu pagasts




nosaukums

Ģibuļu pagasts

apraksts

Vīrietis, 30 gadi, lauksaimniecības tehnikas mehāniķis cieta, veicot traktortehnikas apkopes darbus. Pabeidzis traktortehnikas apkopes darbus patvaļīgi, bez vadības dota uzdevuma, ar rokas elektroinstrumentu sāka zāgēt 200 l eļļas mucai vāku, lai varētu izveidot ūdens tilpni. Sākotnēji mucā atradās eļļa, kura paredzēta traktortehnikai. Kad eļļa tika izstrādāta, tad muca bija paredzēta utilizācijai. Eļļas muca atradās saimniecības darbnīcu remontzonā, kurā notika griešanas darbi. Pirms griešanas cietušais neatvēra mucai šķidruma noliešanai paredzēto korķi, lai atbrīvotu tvertni no tvaikiem, kuri bija uzkrājušies tvertnē un nepārliecinājās vai mucā neatrodas degtspējīgi šķidrumi, kas saskarsmē ar griešanas ripu veido dzirksteli, kā rezultātā notika sprādziens ar liesmu. Sprādziena rezultātā mehāniķis guva vieglus miesas bojājumus.

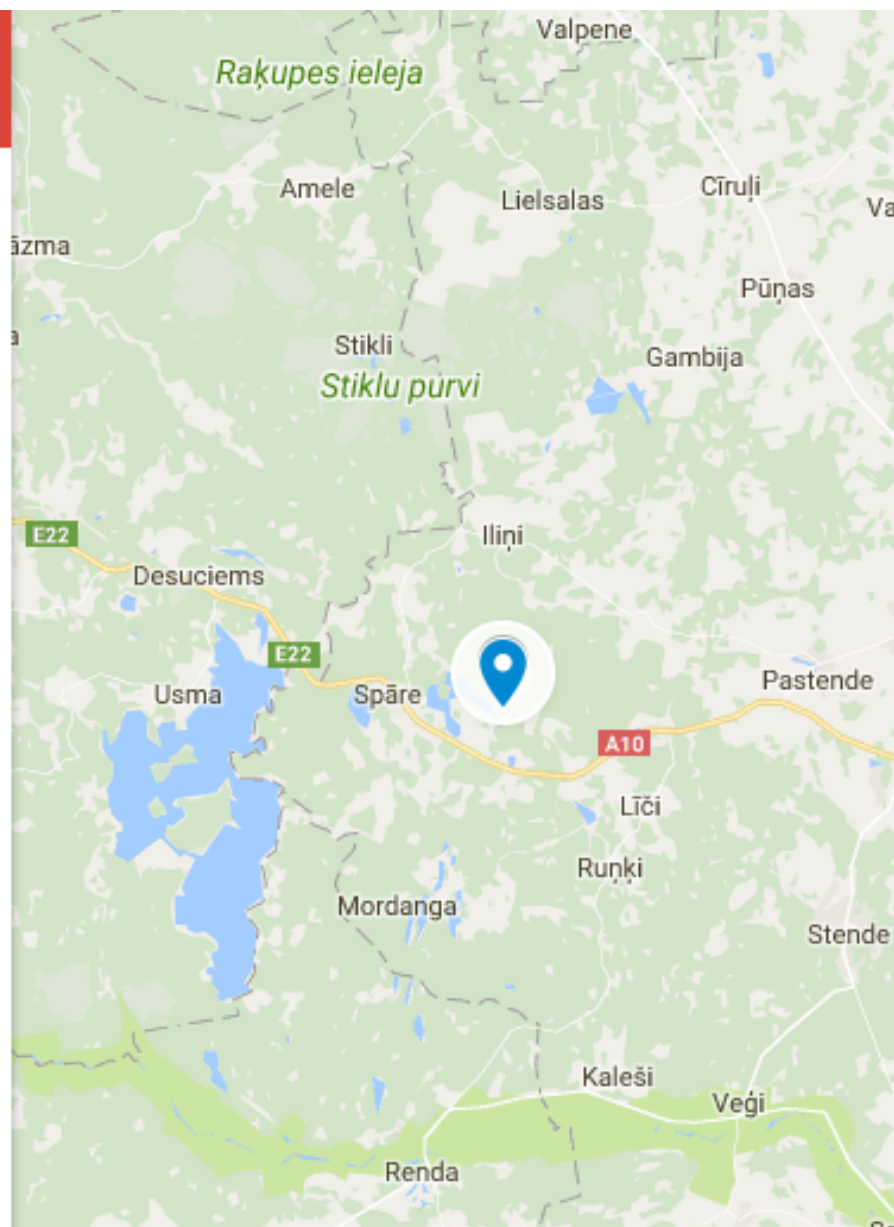

← Dobele




nosaukums

Dobele

apraksts

Vīrietis, 49 gadi, metālmateriālu metinātājs

Kabīnē notika uzliesmojums. No kabīnes iznāca metinātājs un teica, ka aizdedzies pretšļakatu aerosols, kā rezultātā noticis sprādziens un metinātājs guvis apdegumus uz sejas un labās rokas.

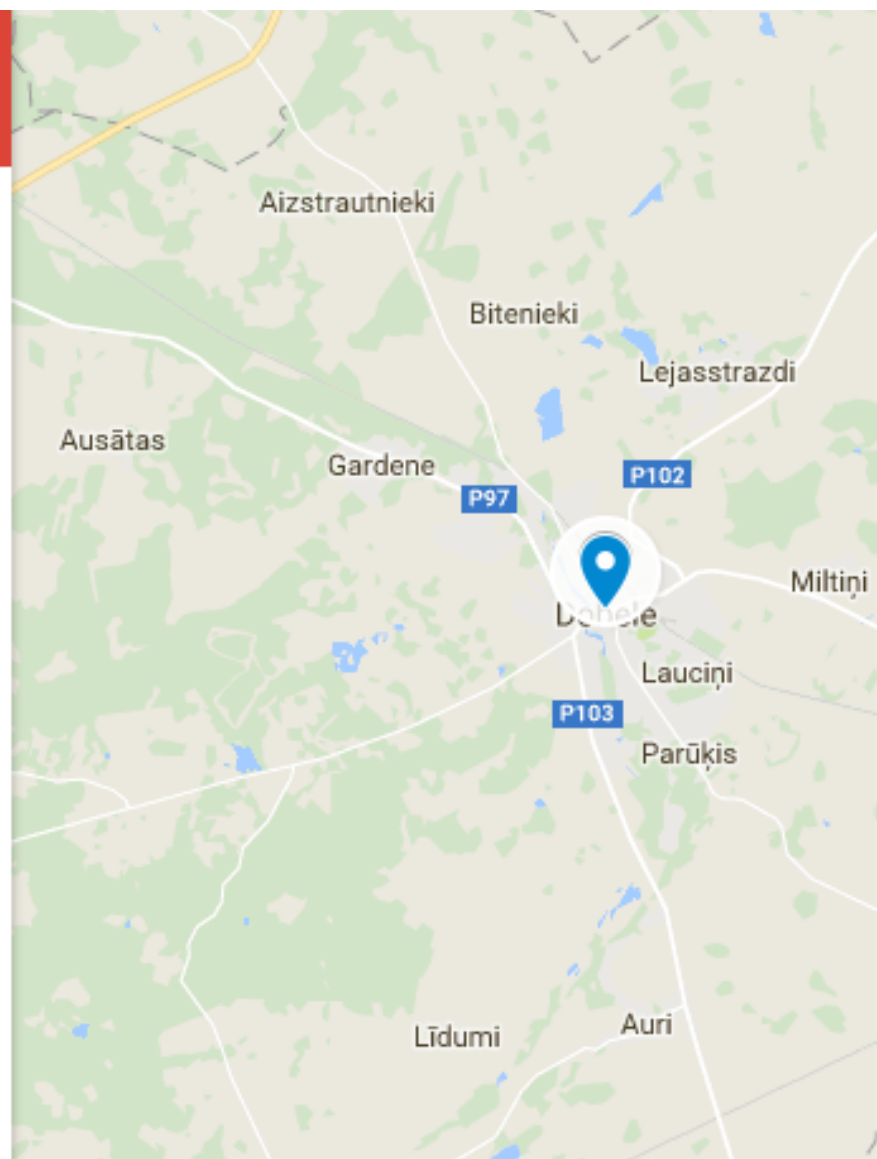

← Rīga



nosaukums

Rīga

apraksts

Vīrietim, 60 gadi, atslēdzniekam pēc pusdienām sāka sāpēt galva. Viņa darba skapītī bija citramona tabletes. Atslēdznieks sakoda tableti un uzdzēra no 0,5l plastmasas pudelītes, kura bija viņa skapītī. Viņš domāja, ka pudelītē bija ūdens. Atslēdznieks iedzēra divus šķidruma malkus, pēc tam saprata, ka tas nav ūdens un saturu izspļāva. Atslēdznieks izskrēja uz ielas, ielika mutē pirkstus un izvēmās. Pudelīti viņš paņēma līdz un uz ielas izmeta. Pēc tam atkal turpināja darbu. Pēc divām stundām atslēdznieku atrada ģērbtuvē bezsamaņā.



← Daugavpils




nosaukums

Daugavpils

apraksts

Vīrietis, 56 gadi, elektroatslēdznieks, pabeidzot darbu, pēc darba laika apmēram plkst. 15.45 kopā ar gāzmetinātāju un akumulatoristu nolēma ieiet saunā. Saunā elektroatslēdznieks teica, ka grib dzert. Akumulatorists pateica, ka viņa skapī kreisajā pusē ir pudele ar ūdeni. Elektroatslēdznieks izgāja no saunas, atvēra skapi, bet kreisajā pusē nekādu pudeli neredzējis, nolēma atvērt skapja labo pusi, kur ieraudzīja plastmasas maisā ietītu plastmasas pudeli. Elektroatslēdznieks paņēma pudeli, atvēra un iedzēra šķidrumu. Gāzmetinātājs un akumulatorists, izdzirdot saucienu pēc palīdzības, atskrēja pie elektroatslēdznieka, kurš skaloja muti ar ūdeni. Elektroatslēdznieks un gāzmetinātājs no akumulatorista uzzināja, ka iedzertais šķidrums ir sārms, kuru viņš paņēmis personīgām vajadzībām mājās kanalizācijas cauruļu attīrīšanai.

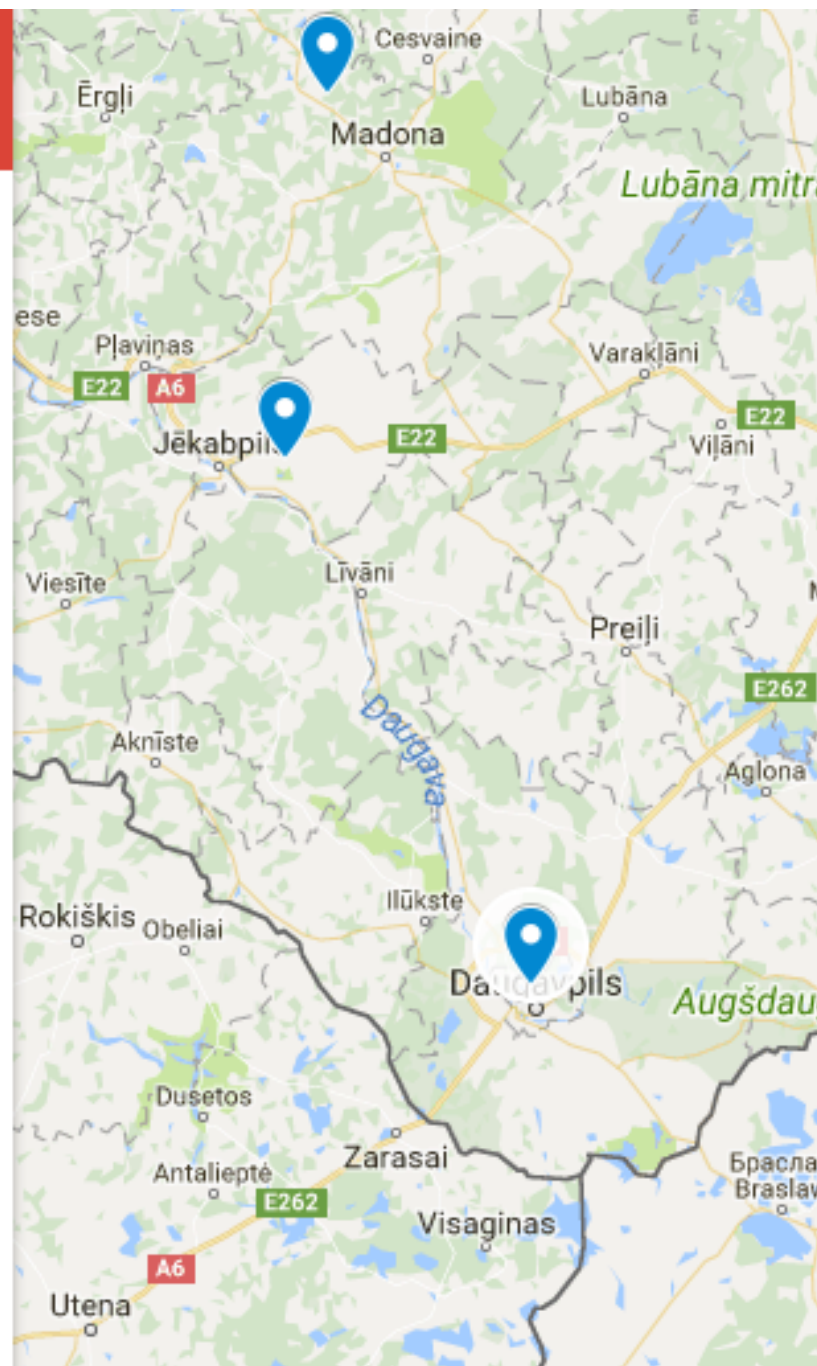



nosaukums

Rīga

apraksts

Sieviete, 55 gadi, apkopēja devās uz sanitāro telpu pēc tīrīšanas piederumiem, pamanīja ūdens pudeli, ko bija atstājusi strādājot nodaļā iepriekš, un padzērās no tās. Saprotot, ka pudelē esošais šķidrums nav ūdens, cietusi vērsās pie nodaļā strādājošā personāla pēc palīdzības. Apkopējai tika sniegta pirmā palīdzība un nodaļas atbildīgā māsa izsauca neatliekamo medicīnisko palīdzību. Tika noskaidrots, ka nezināmais šķidrums dzeramā ūdens pudelē ir mazgāšanas, balināšanas un tīrīšanas līdzeklis "Belizna", kas darba devēja telpu uzkopšanai netiek izmantots. Pēc citu nodaļā strādājošo apkopēju paskaidrojumiem noskaidrots, ka pudele ar nezināmo šķidrumu sanitārajā telpā stāvējusi jau aptuveni sešas dienas un neviena no pārējām apkopējām nav lietojusi pudelē esošo šķidrumu.

