

# **«EML praktiska riska novērtēšana. Grupu uzdevums»**

Māris Dambis,  
Darba drošības un vides veselības institūts,  
Rīgas Stradiņa universitāte  
Daugavpils, 26.04.2018.

# Prezentācijas saturs

- 1. EML risku vērtēšanas piemērs**
- 2. Praktiskais grupu uzdevums**
- 3. Rezultātu apspriešana**
- 4. EML palīgrīki**
- 5. Informācijas avotu saraksts**

# EML risku vērtēšanas piemērs

- Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu. Elektromagnētiskie lauki 2. sējums. Gadījumu analīzes
- Izskatītais gadījums nr. 7 – metināšanas iekārtas metālapstrādes darbnīcā



Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu. Elektromagnētiskie lauki. 2. sējums. Gadījumu analīzes

# EML risku vērtēšanas piemērs

## 7.1. Darba vieta

Šī gadījuma analīze attiecas uz metālizstrādes darbnīcu, kurā izmanto dažādas kontaktmetināšanas iekārtas.

## 7.2. Darba apraksts

Darba ņēmēji ar punktmetināšanas iekārtām un kontaktšuves metināšanas iekārtām metina vadus un metāla plāksnes. Darbnīcā atrodas vairākas šādas iekārtas.

Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu. Elektromagnētiskie lauki. 2. sējums. Gadījumu analīzes

## 7.4. Kā notiek procesi?

Metināšanas iekārtu operatori metinot parasti stāv vai sēž blakus iekārtai, un viņu rokas ir novietotas ļoti tuvu iekārtai. Lietojot galda punktmetināšanas iekārtu un kontaktšubes metināšanas iekārtu, operators tur metināmo materiālu; tas nozīmē, ka rokas varētu atrasties apmēram 10 cm attālumā no metināšanas elektrodiem. Izmantojot pārnēsājamo uzkārto kontaktšubes metināšanas iekārtu, metināmais materiāls ir nostiprināts vietā un operators stāv blakus iekārtai, lai to noturētu vajadzīgajā pozīcijā. Visas metināšanas iekārtas atrodas darbnīcā kopā ar citiem aparātiem un rīkiem, ko izmanto metāla detaļu izgatavošanā.

Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu. Elektromagnētiskie lauki. 2. sējums. Gadījumu analīzes

## 7.5. Ekspozīcijas novērtēšanas metode

Uzņēmums pārbaudīja ražotāja sniegtos datus par katru iekārtu. Dažās lietošanas rokasgrāmatās bija norādes, ka iekārta varētu radīt magnētiskos laukus, kas apdraud elektrokardiostimulatoru lietotājus. Taču uzņēmums nevarēja atrast informāciju par šā apdraudējuma apmēru (piem., cik lielā attālumā no iekārtas šis apdraudējums pastāv) vai magnētisko lauku stiprumu atbilstoši EML direktīvā noteiktajiem rīcības līmeniem. Par dažām vecākām iekārtām uzņēmums vispār nevarēja atrast nekādus ražotāju datus.

Metināšanas iekārtas atrodas darbnīcā, kurai var pieklūt lielākā daļa darba ķēmēju un kurā var ieiet ārējie darbuzņēmēji un apmeklētāji. Tāpēc uzņēmums nolēma veikt papildu risku novērtējumus. Tā kā nebija nekādas papildu informācijas no iekārtu ražotājiem, uzņēmums uzdeva ekspertam konsultantam veikt novērtējumu.



# EML risku vērtēšanas piemērs


## ■ Nodarbinātā pozīcijai ir svarīga loma! Mērījumi veikti dažādos augstumos

### 7.6.3. Kontaktšuves metināšanas iekārta


Metināšanas laikā operators stāv blakus iekārtai, viņa galva un rumpis atrodas vismaz 50 cm attālumā no elektrodu viduspunkta. Mērījumus veica šajā vietā dažādos augstumos.

Lielākais mērījumu rezultāts bija augstumā, kur elektrodi savienojas (130 cm augstumā no zemes). Šajā vietā **augstais RL** netika pārsniegts, taču izmērītā magnētiskā indukcija bija aptuveni **140 % no zemā RL** (7.8. attēls).

**7.8. attēls. Magnētiskā indukcija, procentuāli no augstā un zemā rīcības līmeņa, atkarībā no augstuma operatora atrašanās vietā (50 cm attālumā no elektrodiem, uz sāniem)**

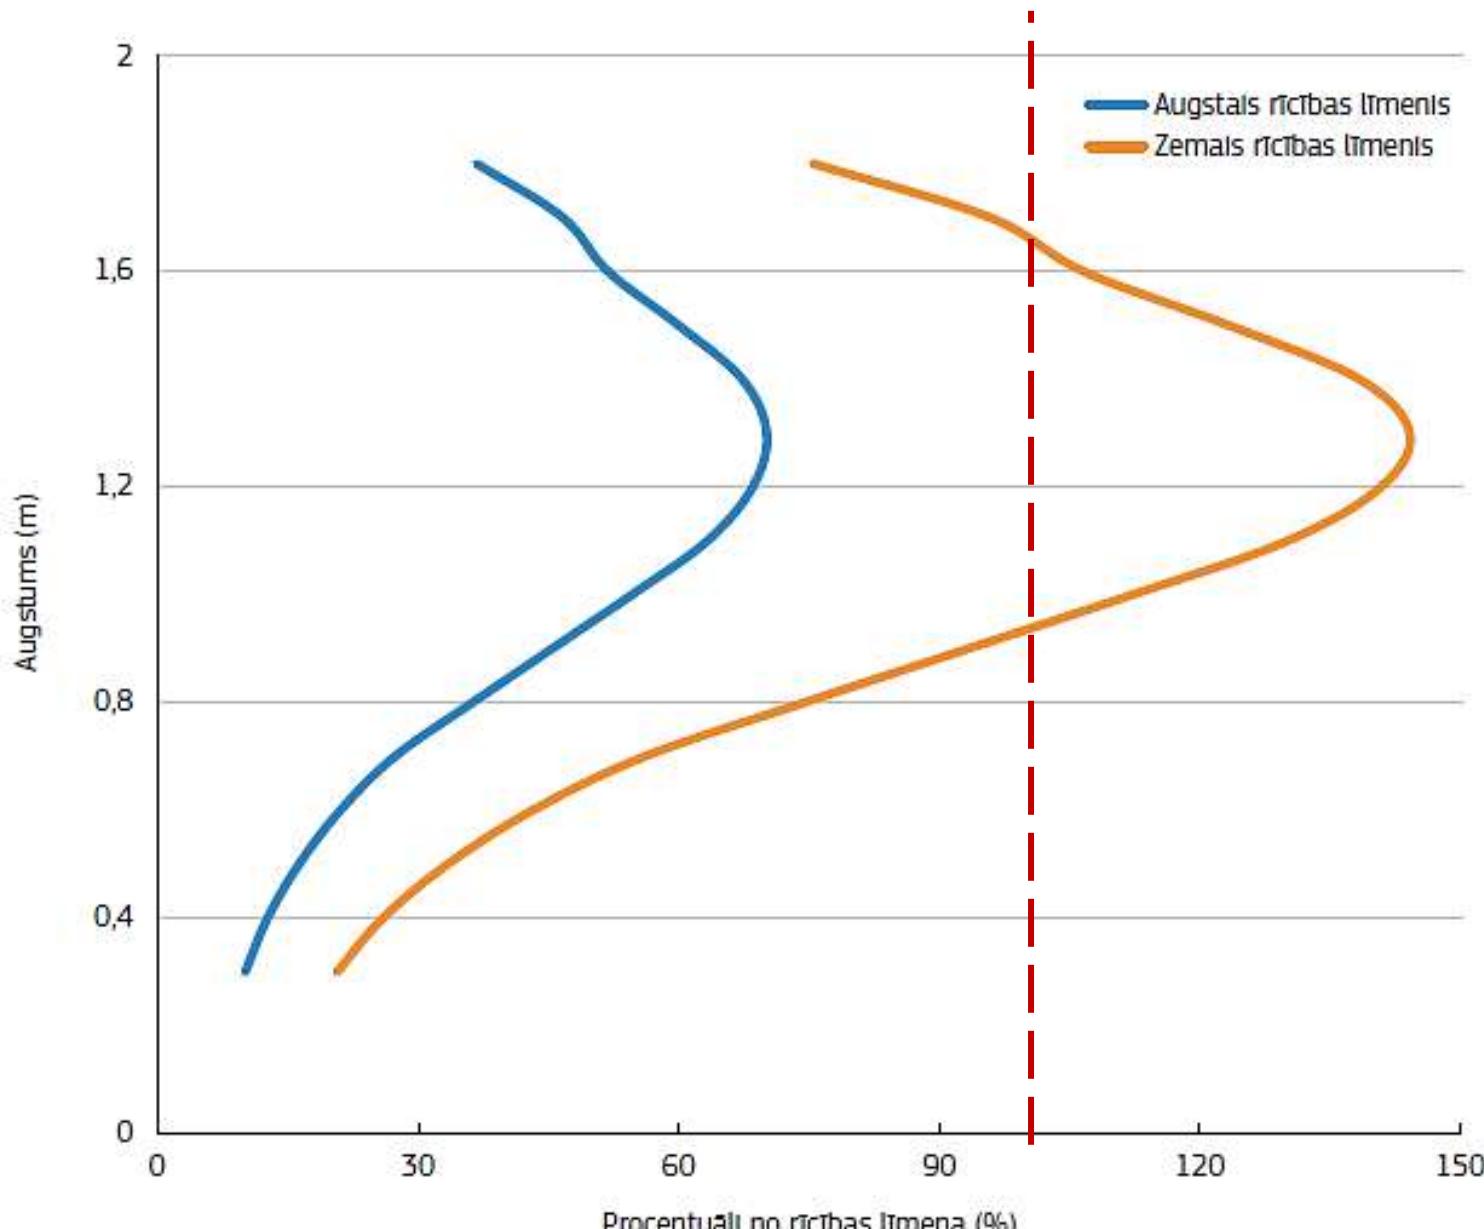

- Zema DV (galvas ekspozīcija); augsta DV (ķermēņa ekspozīcija); ekstremitāšu DV (roku ekspozīcija); EP rekomendācija 1999/519/EK (īpaša riska grupai) - apkārt galdam

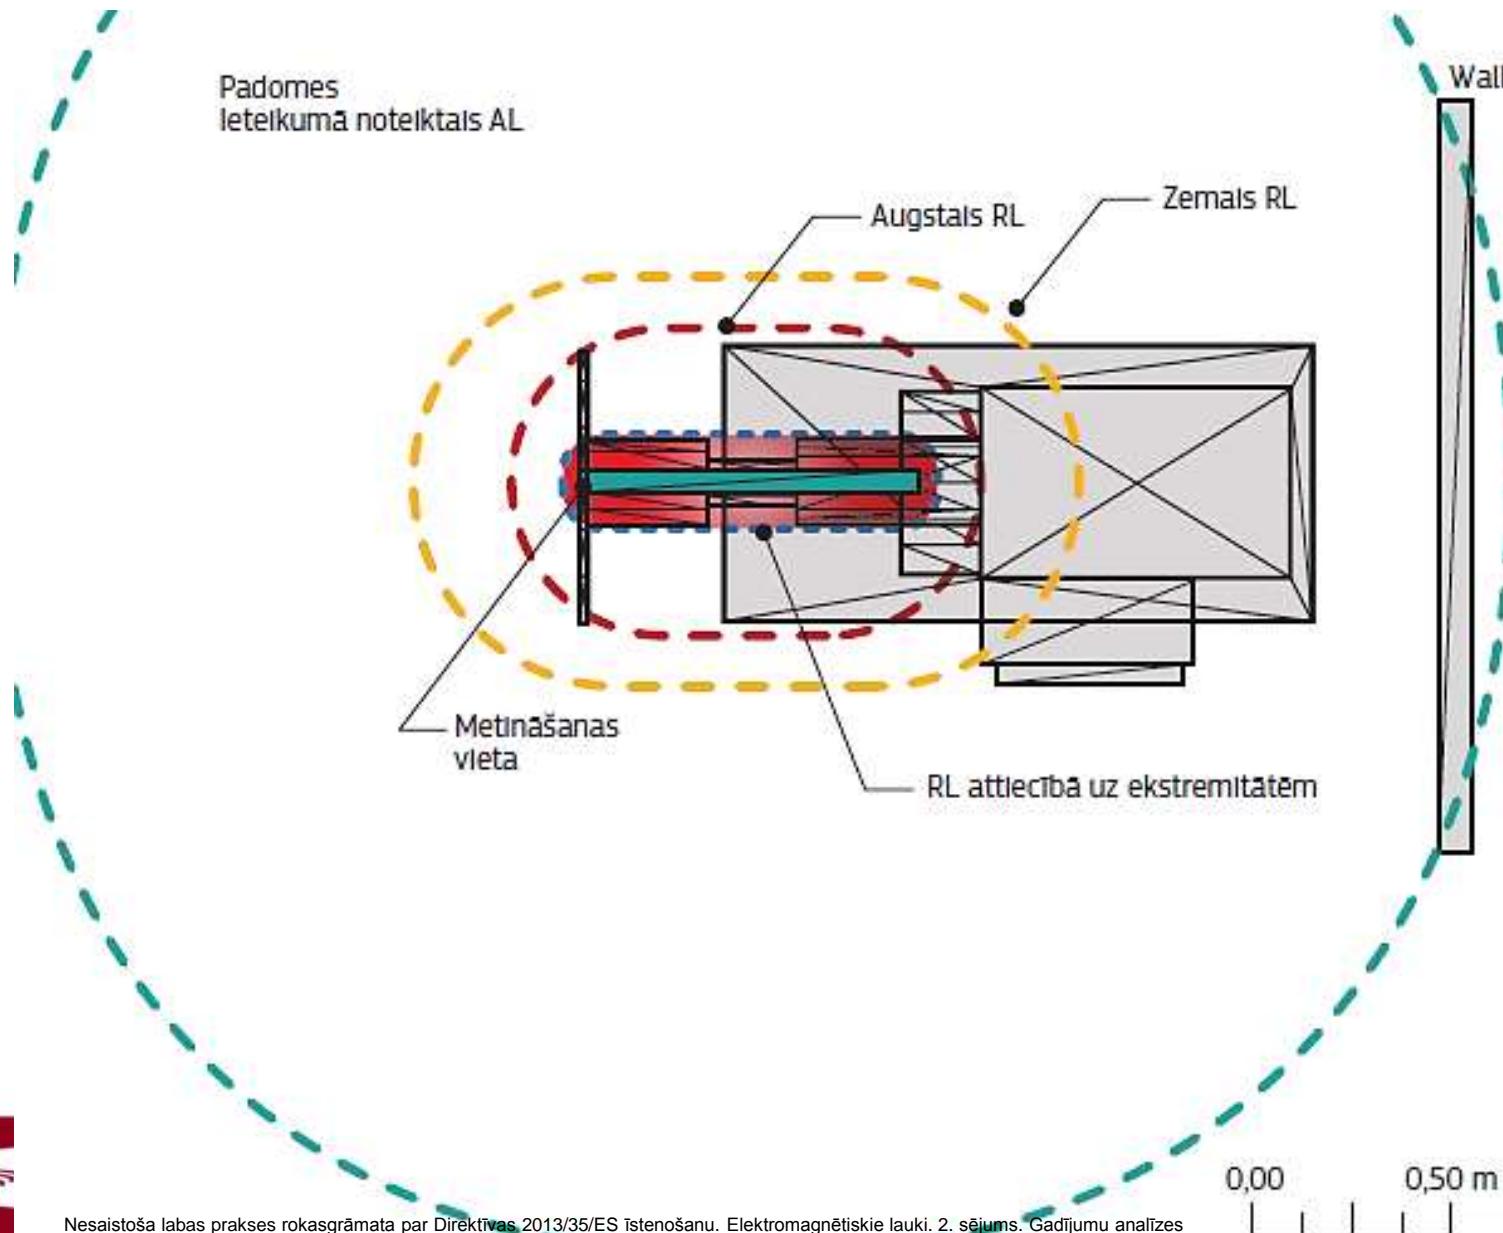

# EML risku vērtēšanas piemērs

## 7.7. Riska novērtējums

Uzņēmums sagatavoja savu metināšanas iekārtu EML specifiskā riska novērtējumus, balstoties uz minēto iekārtu lietošanas rokasgrāmatu pārbaudi un konsultanta veiktajiem mērījumiem (7.1., 7.2. un 7.3. tabula). Novērtējumi tika sagatavoti atbilstoši OiRA (EU-OSHA tiešsaistes interaktīvā riska novērtēšanas platforma) piedāvātajai metodoloģijai. Riska novērtējumā tika secināts, ka:


- parastajā operatora atrašanās vietā augstais RL un RL attiecībā uz ekstremitātēm netiku pārsniegts;
- strādājot ar kontaktšuves metināšanas iekārtu, operatora atrašanās vietā varētu tikt pārsniegts zemais rīcības līmenis;
- Padomes Ieteikumā 1999/519/EK noteiktie atsauces līmeņi varētu tikt pārsniegti ap visām metināšanas iekārtām.

Izmantojot riska novērtējumu, uzņēmums sagatavoja un dokumentēja rīcības plānu.

## 7.10.3. Kontaktšuves metināšanas iekārta

Operatora atrašanās vietā tika pārsniegts zemais RL. Tomēr datormodelēšana parāda, ka ekspozīcija operatora atrašanās vietā ir mazāka nekā 50 % no ER. Inducētā elektriskā lauka sadalījums ir redzams 7.14. attēlā. Tika secināts, ka ER varētu tikt pārsniegta tikai tad, ja ķermenis atrastos starp elektrodiem un metināšanas iekārtas korpusu vai mazāk nekā 5 cm attālumā no diska elektrodiem aparāta lietošanas laikā. Šī zona ir atzīmēta sarkanā krāsā 7.15. attēlā.

**7.15. attēls. Kontūras ap kontaktšuves metināšanas iekārtu, kas parāda zonas, kur varētu tikt pārsniegta ER, kas attiecas uz ietekmi uz veselību. Atainotas arī zonas, kurās ER, kas attiecas uz ietekmi uz veselību, nav pārsniegta (zaļā zona un tālāk), un zona, kurā varētu tikt pārsniegts augstais rīcības līmenis (sarkanās svītras)**

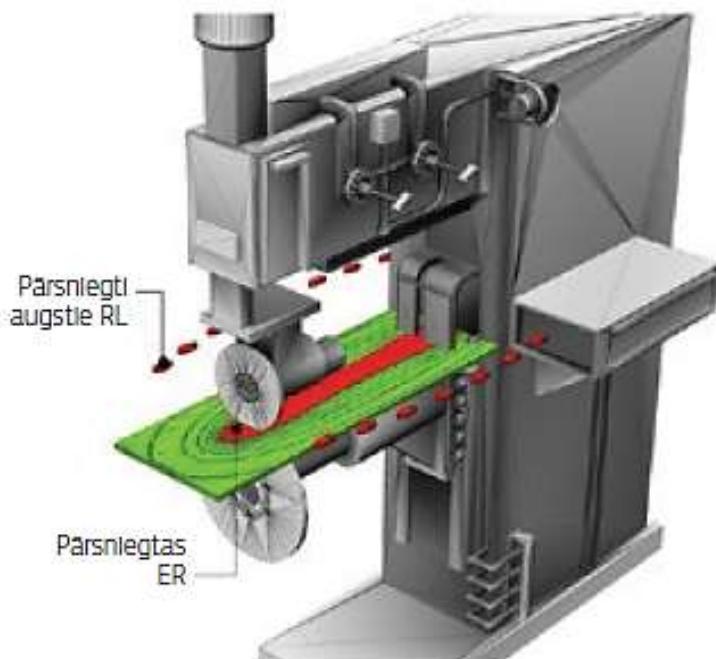

Apdraudējums	Veiktie preventīvie un piesardzības pasākumi	Riskam pakļautie cilvēki	Smaguma pakāpe	Varbūtī-gums	Riska novērtējums	Jauni preventīvi un piesardzības pasākumi
						<table border="1"> <tr> <th>Maznozīmīgs</th><th>Nopietns</th><th>Dzīvībai bīstams</th><th>Mazvarbūtīgs</th><th>Iespējams</th><th>Varbūtīgs</th></tr> </table>
Maznozīmīgs	Nopietns	Dzīvībai bīstams	Mazvarbūtīgs	Iespējams	Varbūtīgs	
EML tiešā ietekme:	Nav operatora atrašanās vietā tiek pārsniegts zemais RL;	Operatori; citi darba nēmēji;	✓	✓	Zems	Operatoriem un cītiem darba nēmējiem ir jāsniedz informācija un apmācība, jo īpaši par iespējamo ietekmi uz maņu orgāniem un to, ka ir jāziņo par jebkādu šādu ietekmi.
Padomes Ieteikumā 1999/519/EK noteiktie atsauses līmeni varētu tikt pārsniegti līdz 2,45 m attālumā no elektrodiem.	īpašam riskam pakļauti darba nēmēji (darba nēmējas grūtnieces)					Uz iekārtas ir jāizvieto brīdinājumi.
						Uz grīdas ir jāuzkrāso nodaloša līnija, lai norādītu zonu, kuras iekšpusē varētu tikt pārsniegti Padomes Ieteikumā 1999/519/EK noteiktie atsauses līmeni.
						Darba nēmējas grūtnieces nedrīkst lietot iekārtu vai šķērsot nodalošo līniju laikā, kad iekārta tiek lietota.

Apdraudējums	Veiktie preventīvie un piesardzības pasākumi	Riskam pakļautie cilvēki	Smaguma pakāpe	Varbūtīgums	Riska novērtējums	Jauni preventīvi un piesardzības pasākumi
						<table border="1"> <tr> <th>Maznozīmīgs</th> <th>Nopietns</th> <th>Dzīvībai bīstams</th> <th>Mazvarbūtīgs</th> <th>Iespējams</th> <th>Varbūtīgs</th> </tr> </table>
Maznozīmīgs	Nopietns	Dzīvībai bīstams	Mazvarbūtīgs	Iespējams	Varbūtīgs	
EML netiešā ietekme (ietekme uz AIMI):	Nav	Īpašam riskam pakļauti darba nēmēji	✓	✓	Zems	Visiem darba nēmējiem ir jāsniedz informācija par šo apdraudējumu.
Padomes Ieteikumā 1999/519/EK noteiktie atsauses līmeni varētu tikt pārsniegti līdz 2,45 m attālumā no elektrodiem.						Ražotnes drošības informācijā ir jāiekļauj brīdinājumi.
						Uz iekārtas ir jāizvieto brīdinājumi un aizliegumi.
						Darba nēmēji, kuru ķermenī ir AIMI, nedrīkst lietot iekārtu vai šķērsot nodalošo līniju laikā, kad iekārta tiek lietota.

Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu. Elektromagnētiskie lauki. 2. sējums. Gadījumu analīzes

# Praktiskais grupu uzdevums

- Rēķināšanas uzdevumā: ja iekārta rada vairāku frekvenču EML, katrai frekvencei ir jāizrēķina attiecīgās robežvērtības sasniegšana (%), un visām frekvencēm šīs vērtības jāsasummē! Šādu summu izrēķina atsevišķi visām E-lauka frekvencēm un atsevišķi – B-laukam.

# Rezultātu apspriešana



OpenClipart.com: <https://openclipart.org/detail/203680/gentlemen-in-top-hat-talking-and-smoking>

# EML palīgrīki

- **EMFWELD: B-lauka aprēķini metinātājiem (€30-20)**
- **«Strādā vesels» lineāls «Elektromagnētiskie lauki»**
- **EML kalkulators (drīzumā):**



STRĀDĀ VESELS

## Mērījumu rezultāti un robežvērtību pārsniegšanas līmeņi:

Nr. p. k.	Frekvence	Nomērīta vērtība	Ekspozīcijas robežvērtības (ER)		
			ER maņu orgāniem, normāli apstākļi	ER maņu orgāniem, lokalizēta iedarbība uz ekstremitātēm	ER vese
1	0 Hz	800 mT	40.0%	10.0%	
2	5 Hz	8 $\mu$ T			
3					

# Informācijas avotu saraksts

- » MK noteikumi nr. 584 «Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē» [LV]
- » Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2013/35/ES par minimālajām veselības aizsardzības un drošuma prasībām attiecībā uz darba ķēmiju pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki) [LV] vai [EN]
- » Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu. 2. sējums. Gadījumu analīzes [LV] vai [EN]
- » Eiropas Padomes rekomendācija 1999/519/EC «Par plašās publikas ekspozīcijas ierobežošanu elektromagnētiskajiem laukiem (0 Hz līdz 300 GHz)» [EN]
- » Standarts LVS EN 50499:2009 «Procedūra kā novērtēt darbinieku pakļautību elektromagnētiskajiem laukiem»
- » EMFWELD – Electromagnetic fields in welding
- » Vadlīnijas: darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē [LV]

